PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

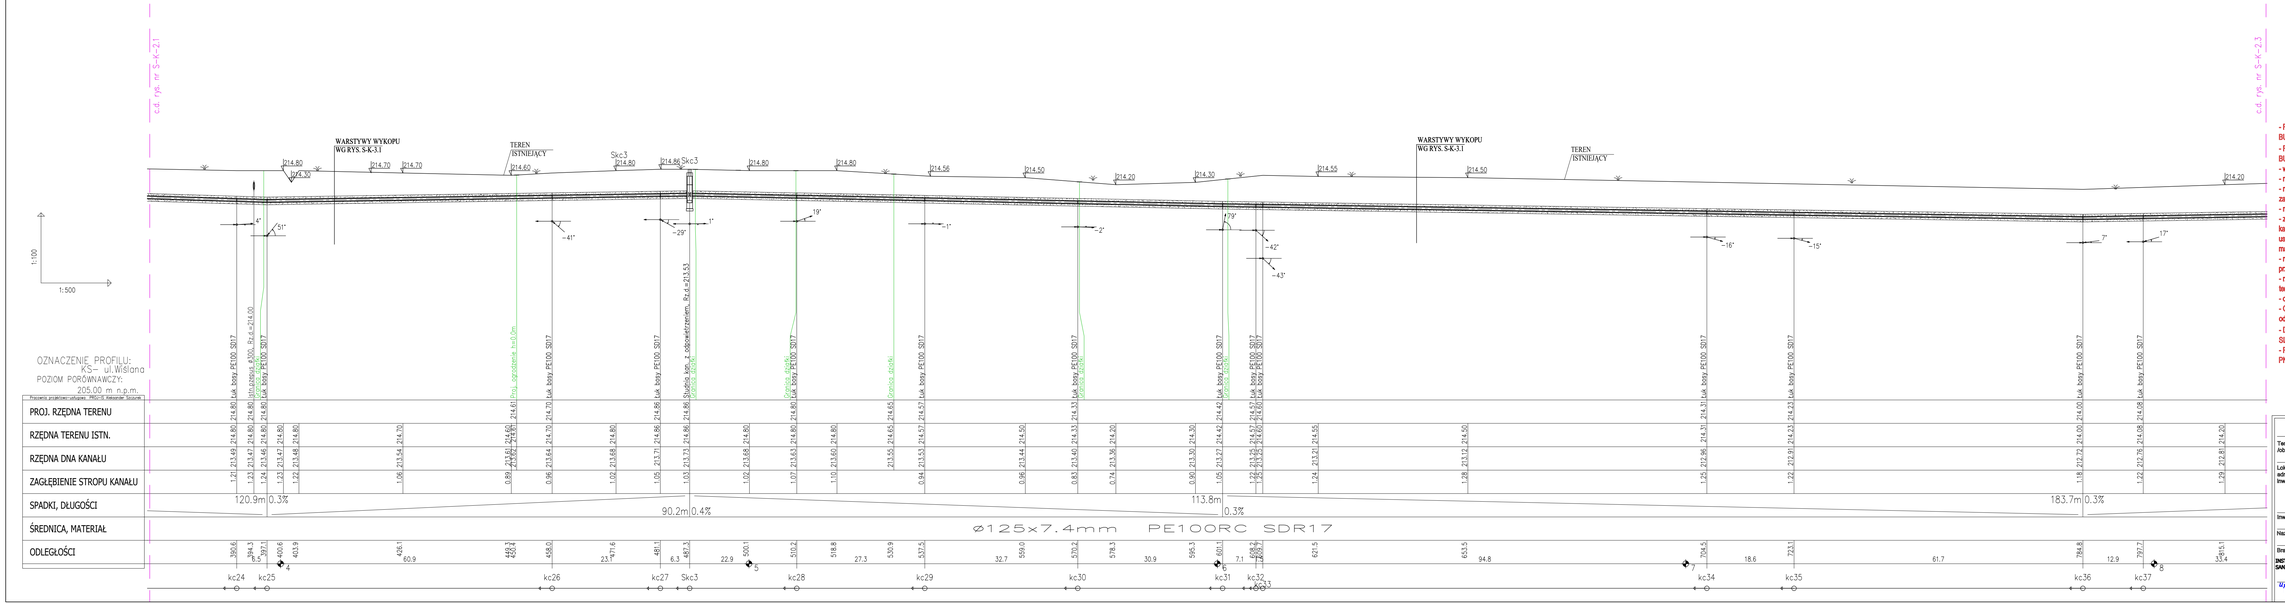

UWAGA:

- RZĘDNE WPIĘCIA DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI
- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI
- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne wykopy kontrolne
- nie wyłuczca się istnienie w terenie innych nie wyłuszanych urządzeń podziemnych
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi SN i NN i teletechn. należy zabudować rury ochronne AROT typu A-PS Ø160 /110mm
- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się wykłuczenie kanalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałów (konstrukcje celuniające) lub rury z materiałów o wysokiej wytrzymałości.
- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy zabezpieczyć przed zamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych rzędnych terenu
- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku
- Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika I s- 0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2
- DO PRODUKCJI ELEMENTÓW STUDNI STOSOWAĆ NALEŻY CEMENT SIARCZANOODPORNY ZGODNIE Z PN-EN 197-1
- Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

wymiary na rysunku podano w [m]
średnice rur podano w [mm]

Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-15 Aleksander Szczurek
34-114 Rzyki ul. Lyra Gira 10

Temat opracowania:	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNICA - zadanie w ramach ulic Prusowej, Wiślana, Żakowa, Spacerowa
Lokalizacja, adres inwestycji:	Brzeźnica, obręb:0003 dz. nr 3504/4; 870/7; 886/29; 341/29; 353; 354; 1012/10; 1015/1; 1009/1; 340/44; 870/17; 701/12; 341/38; 341/39; 341/15; 341/16; 341/17; 870/18; 701/10; 878; 870/14; 303/1; 303/2; 973; 348/100; 348/111; 1007/1; 340/18; 340/22; 887/13; 887/17; Brzeźnica, obręb: 0002 dz.nr 5902/6, 5402/5, 539/9; 752/1; 692/1; 559; 558; 559/2; 559/2; 578/2; 578/4; Brzeźnica, jedn. ewid.: 121802_2, Gm. Brzeźnica
Inwestor:	Gmina Brzeźnica ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
Nazwa rys.:	PROFIL PODŁUŻNY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ KANALIZACJA CIŚNIENIOWA - cz.2
Branża:	INSTALACYJNA SANITARNA
Projektował:	mgr inż. Aleksander Szczurek Upr. nr MAP/0330/PWBS/16
Sprawdził:	mgr inż. Agnieszka Kubarek Upr. nr MAP/0297/PWBS/16
Fazy proj.:	PROJEKT ARCHI-BUD
Skala:	1:1000/500
Nr rys.:	S-K-2.2
Data:	09. 2022r.

Wykorzystanie do projektowania i formowanie własnej koncepcji w projektach technologii w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Tel. kom. +48 503 329 879 e-mail: proj-15@wp.pl